

2024 年改善普通高中学校办学 条件项目(三标段)验收报告

委托单位:河南省浚县第一中学

验收单位:河南腾辰项目管理有限公司



编制日期:二〇二五年二月二十四日

河南腾辰项目管理有限公司
2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)验收报告



一、基本情况

委托人:河南省浚县第一中学

验收项目:

2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)。

验收日期:2024 年 12 月 5 日

工程地点:鹤壁市浚县第一中学

验收人员:刘小明 王国民

工程材料:施工资料(以上鉴定材料勘验完毕后退回)

二、检验过程及检验所见

我公司受河南省浚县第一中学委托,对 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)项目进行验收。接受委托后,2024 年 12 月 5 日我公司组织相关人员和委托人实施了检查和检验工作。具体情况如下:

(一) 工程建设内容

项目名称	2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)	实施地点	鹤壁市浚县第一中学	项目施工单位	周口市远大太康锅炉有限公司	序号	建设内容	工程量	是否满足验收条件	1	热水炉	41 套	满足
------	---------------------------	------	-----------	--------	---------------	----	------	-----	----------	---	-----	------	----

(二) 施工资料查阅:

1、主要材料合格证明文件:

主要材料出厂合格证报告基本齐全, 结论合格;

2、主要材料复试报告:

主要材料复试报告基本齐全, 结论合格;

以上详见委托方提供的施工资料。

(三) 工程勘察情况:

1、热水炉:施工资料显示, 该工程热水炉符合规范要求。

(四) 工程量:

我公司依据 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)施工现场、工程量等资料对该项目工程量进行计算, 工程量结算结果详见附件。

三、分析说明

根据工程施工合同及结合现场勘察情况, 做出如下分析:

1、我公司依据 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)勘察现场、工程量签证单等资料对该项目工程量进行计算, 工程量结算结果详见附件。

综上所述, 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)各分项工程施工及资料情况基本相关验收规范要求, 该项目验收合格。工程量清单详见附件。

四、验收结论

综上所述, 本次验收结论如下:


1、2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)各分项工程施工及资料情况相关验收规范要求, 该项目验收合格。

2、2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)工程量清单详见附件。

五、落款

验收人签名: 刘小明

验收人签名: 王国民

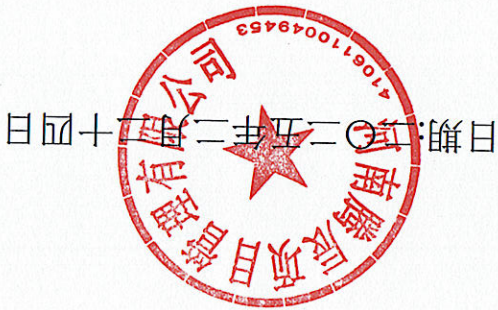



附件: 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(三标段)工程量清单
其他相关资料

三标段采购清单及技术要求:


序号	货物名称	技术要求	单位	招标数量	核定数量
1	热水炉	1. 采暖炉 额定开水量: 110kg/h; 额定电功率: 12KW; 额定工作压力: 0MPa; 额定开水温度: 100℃; 锅炉容水量: 250kg/h; 水位电极: 不锈钢; 异常保护: 电压、电流异常时, 断电保护。 2. 电热器 电热器功率: 2KW/根, 6 根; 控制柜: 一体式自动控制; 电热器控制方式: 分段步进式启动, 避免同时启动冲击电网。 3. 无线远程压力采集终端 供电方式: 锂电池供电, 电池容量 19Ah; 连接接口: M20*1.5MM; 内置工业时钟, 自动校时。 4. 复合式电气火灾探测器 设备采用一体化结构设计, 同时具备监测剩余电流(漏电)、电流、温度、电压、故障电弧、功率多重功能。	套		




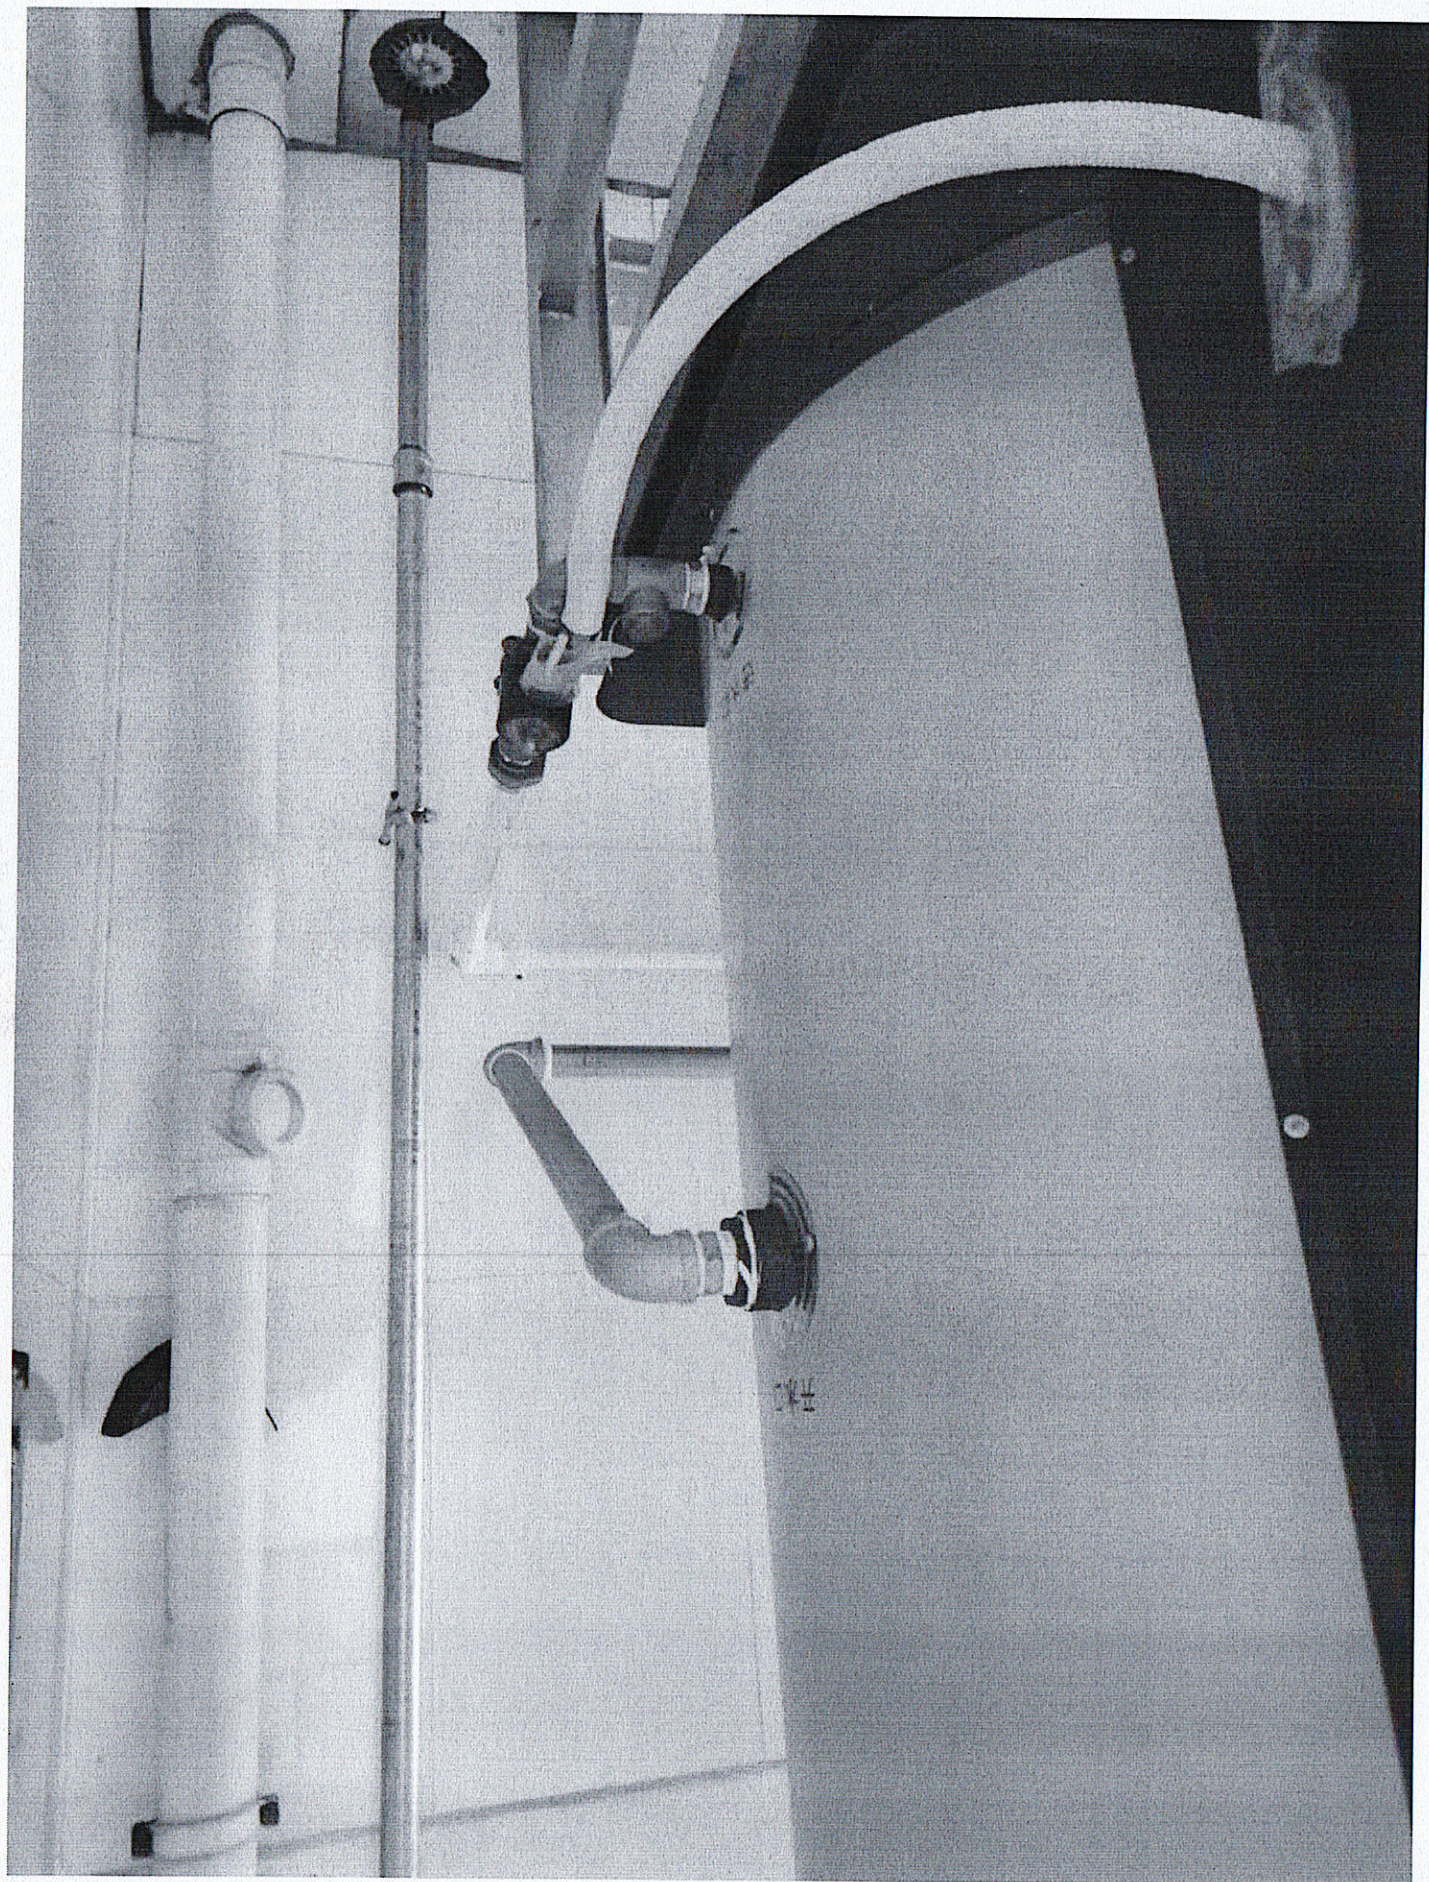

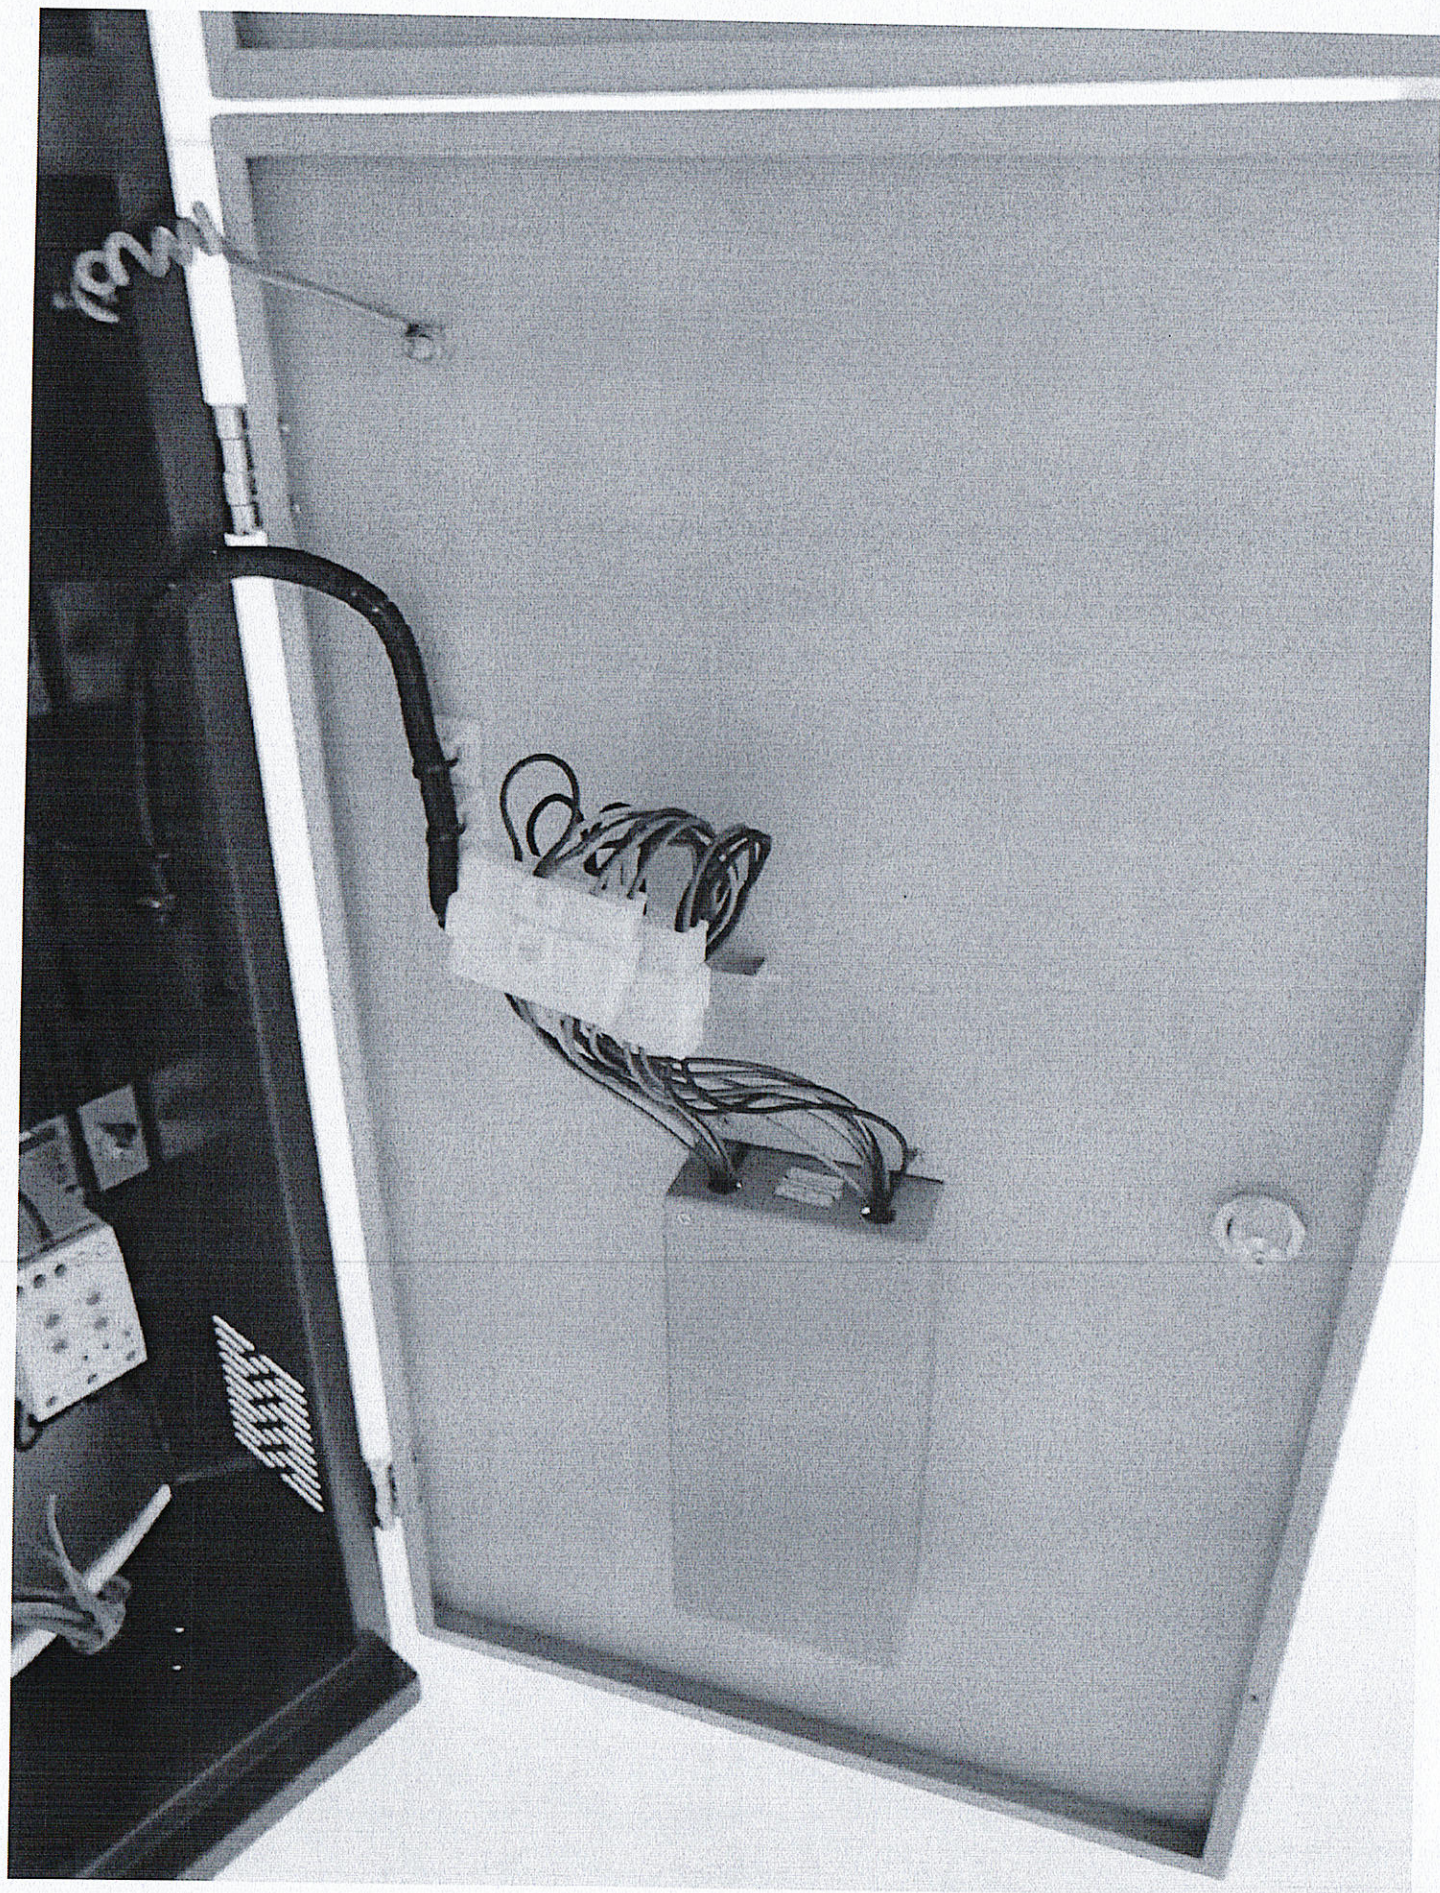





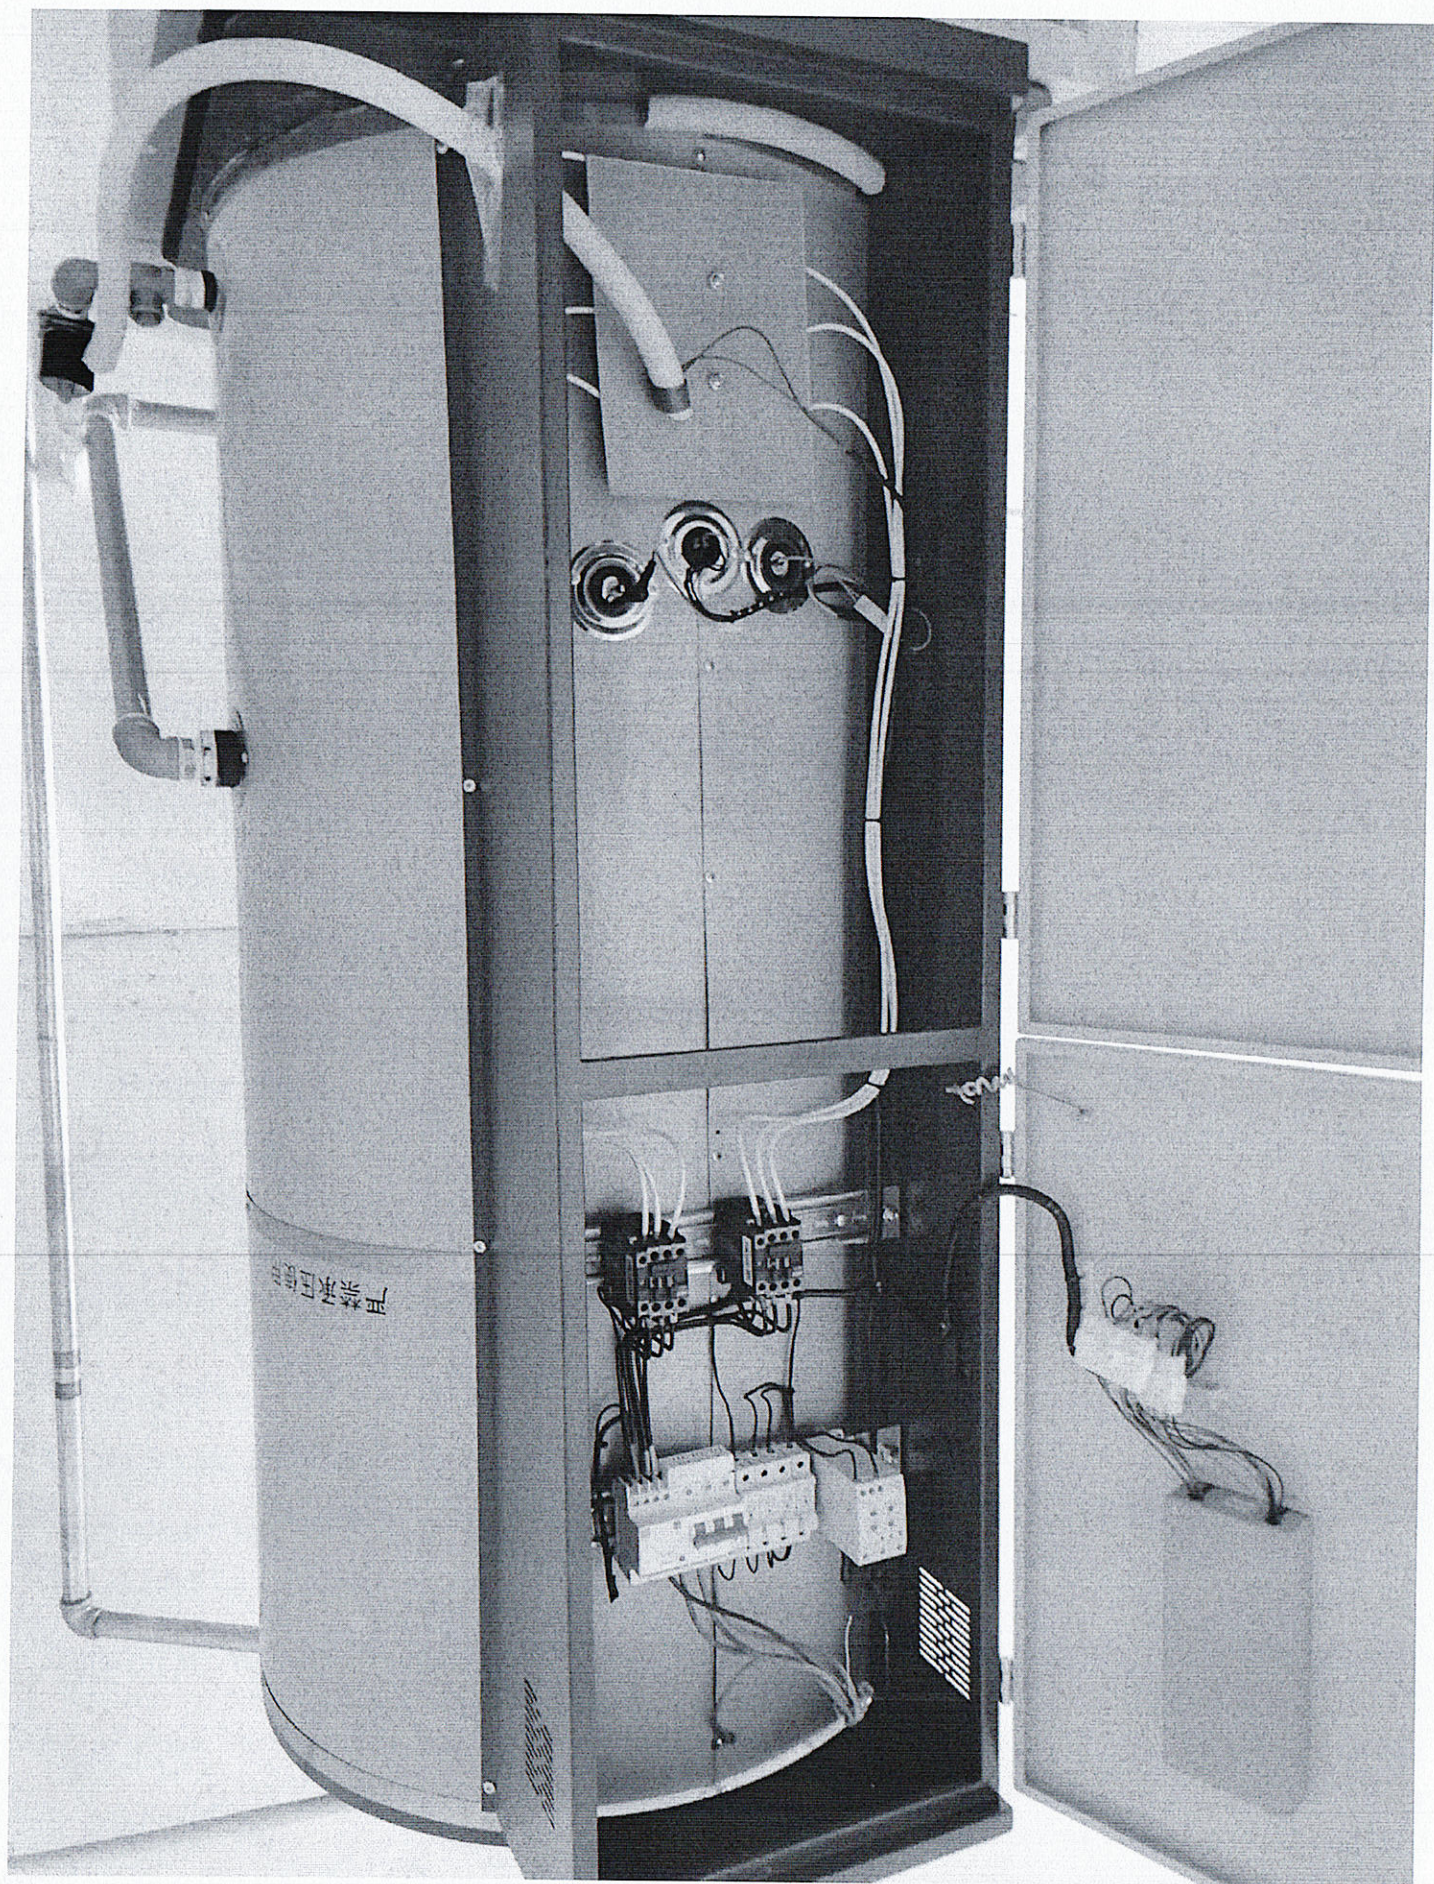

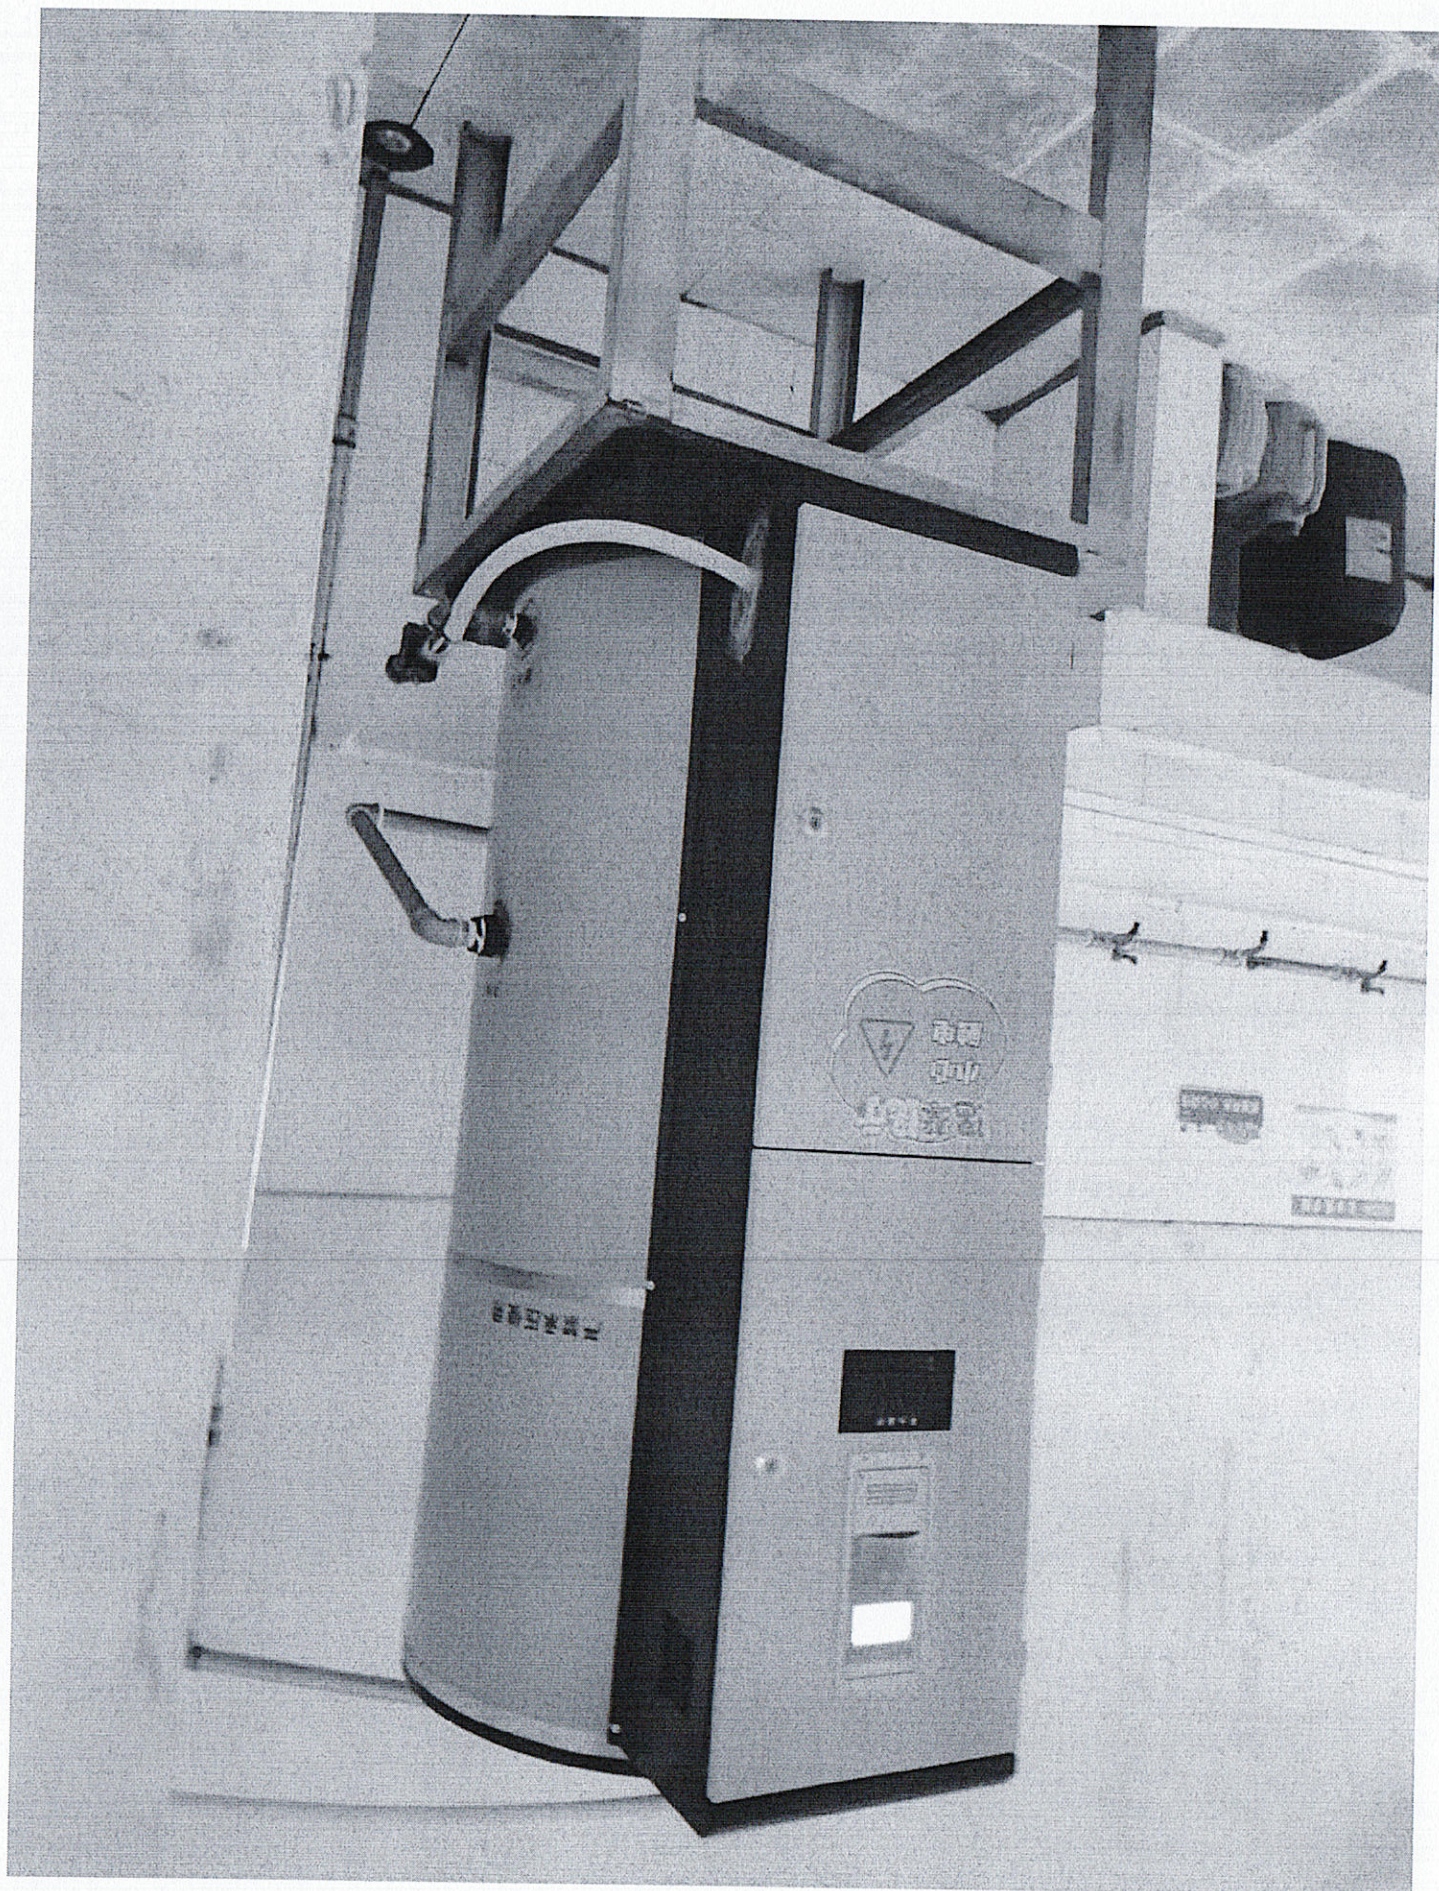



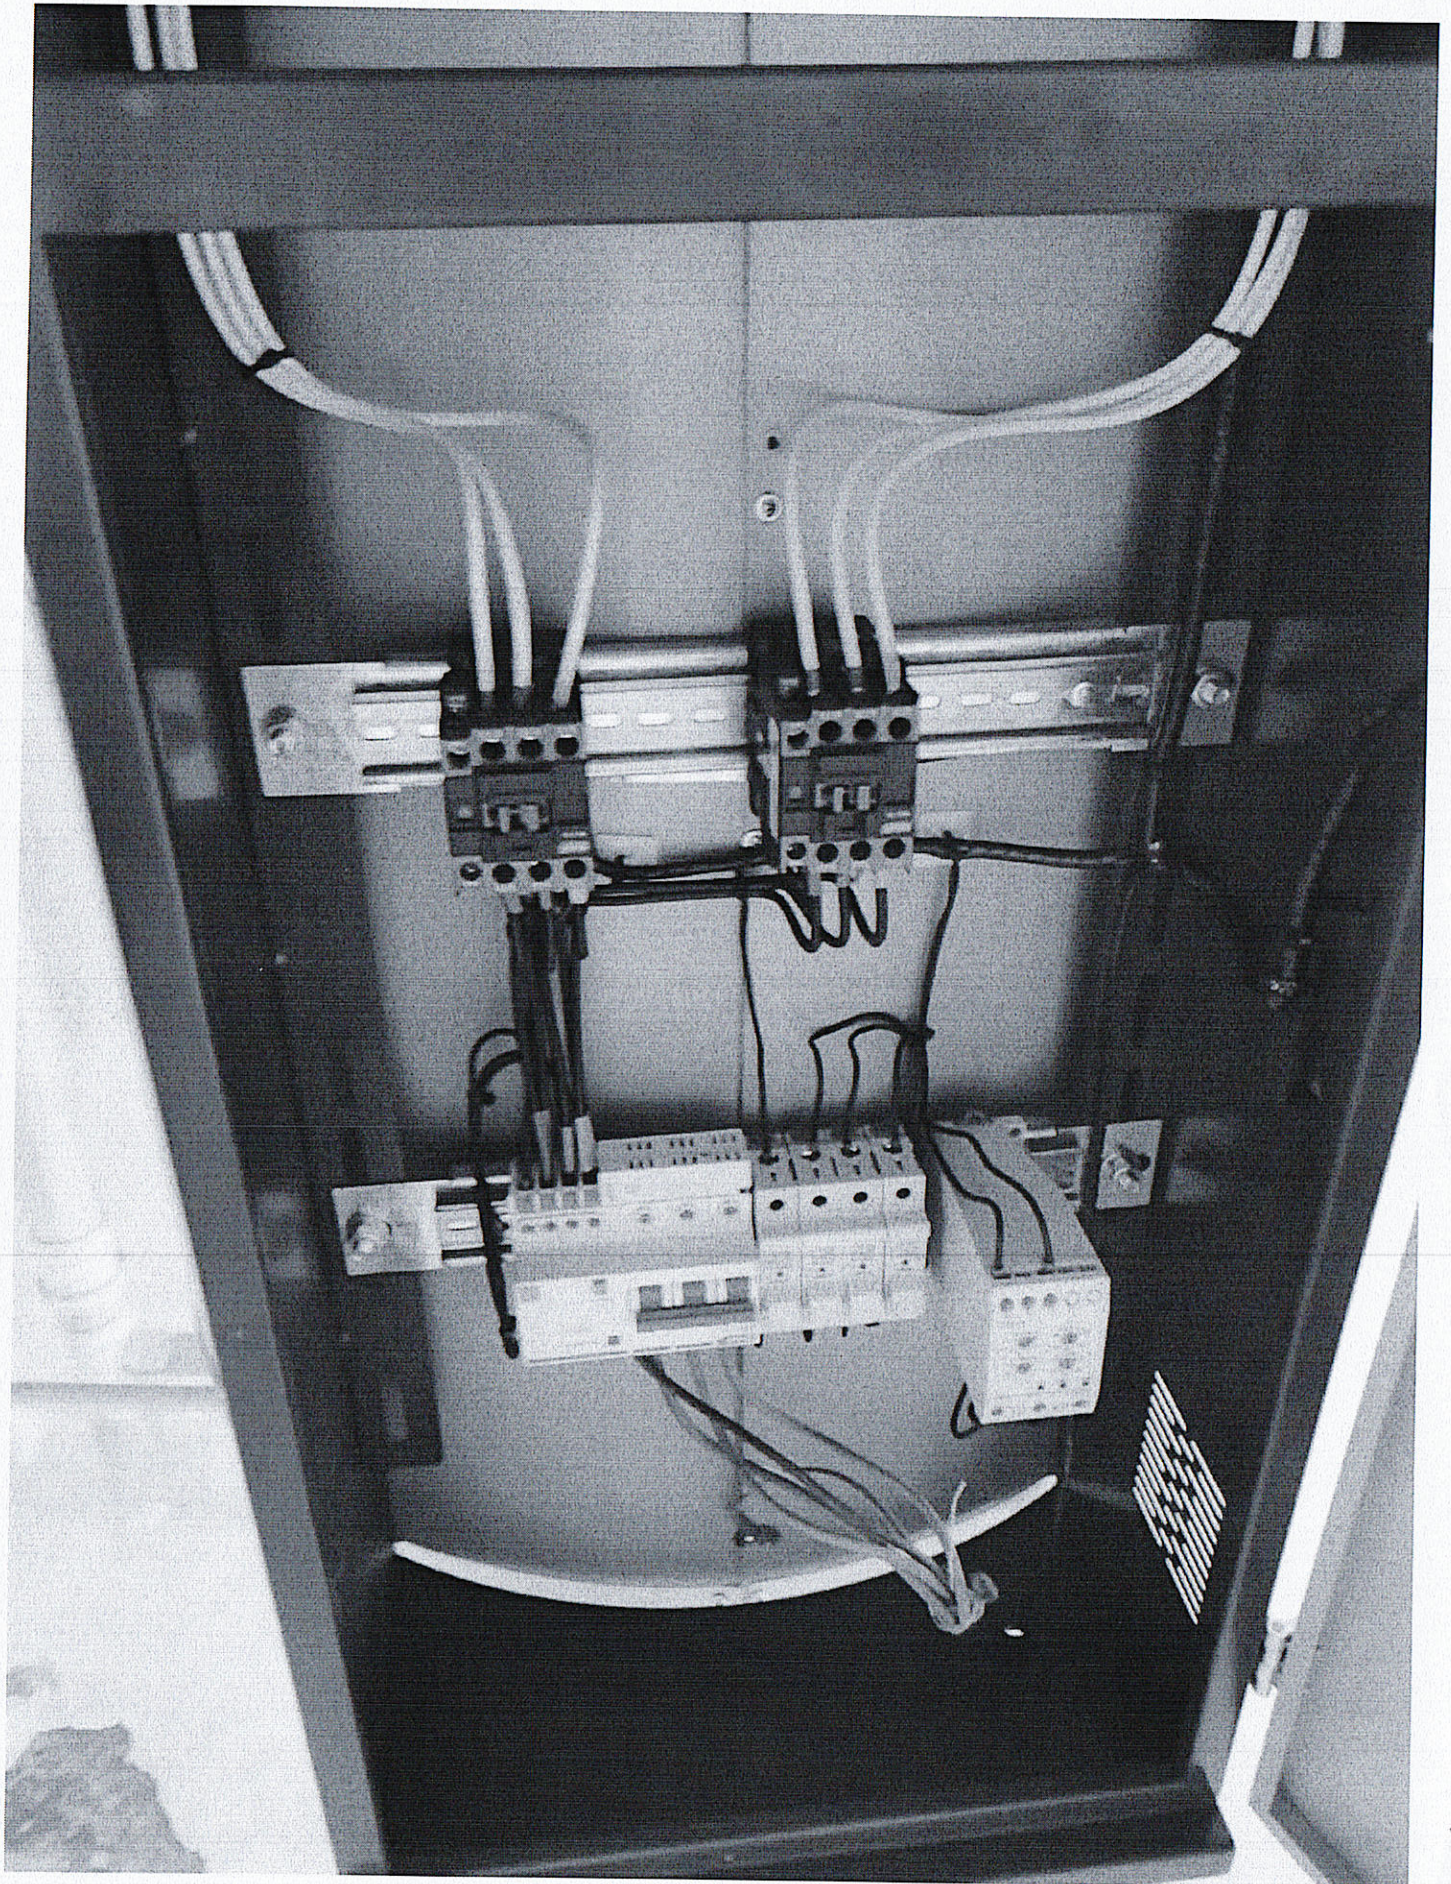

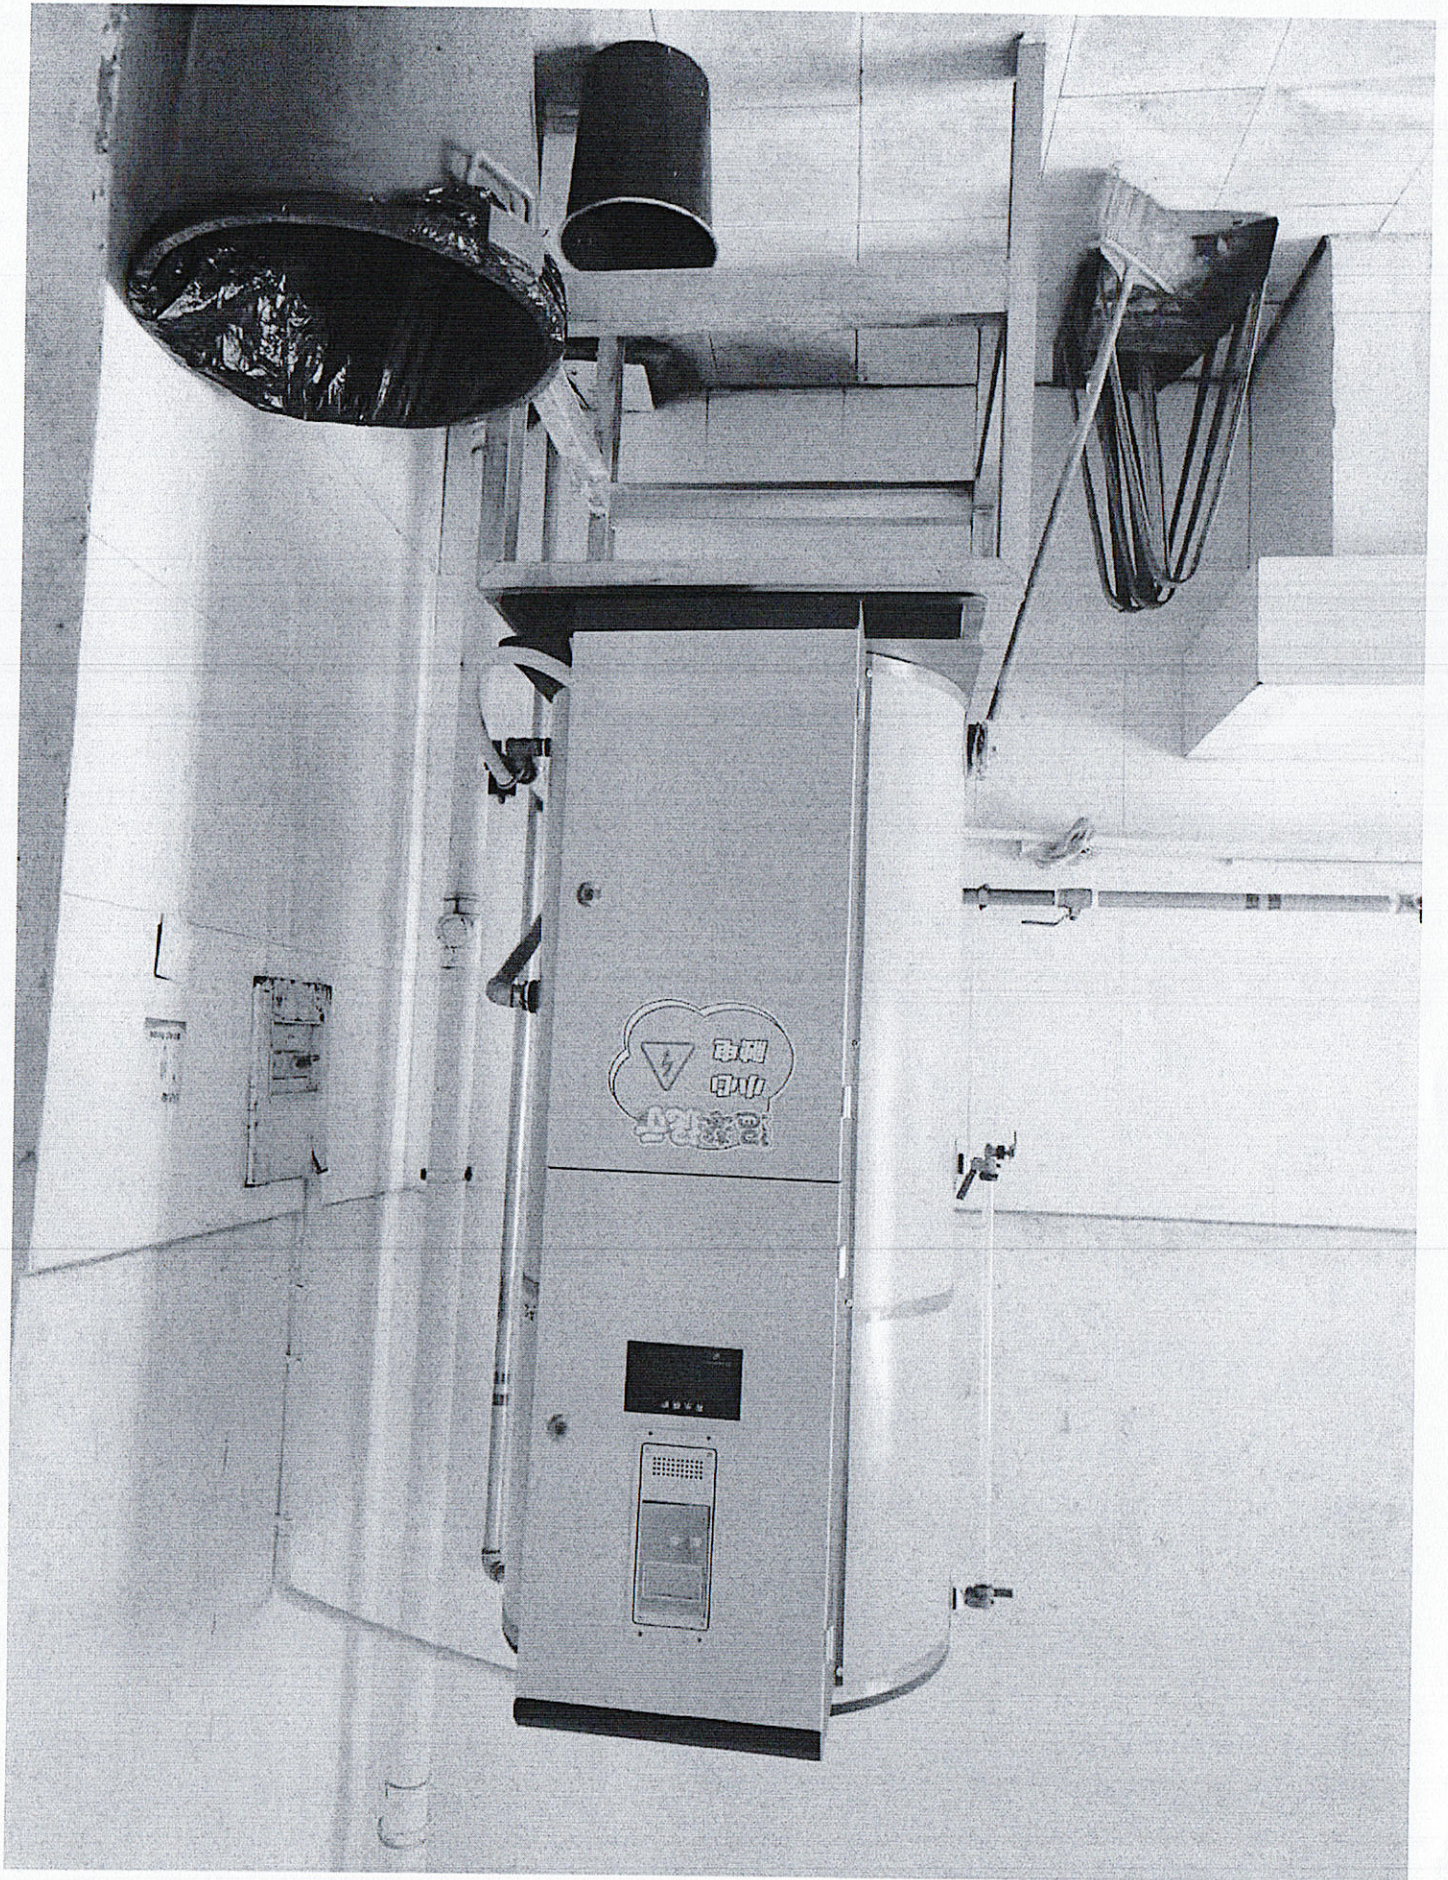

四、投标报价明细表

项目名称：2024年改善普通高中学校办学条件项目（三标段）
项目编号：凌财招标采购-2024-79



序号	产品名称	品牌、型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
1.	采暖炉	远大太康 (KS-250-12D)	额定开水量：110kg/h; 额定电功率：12KW; 额定工作压力：0MPa; 额定开水温度：100℃; 锅炉容水量：250kg/h; 水位电极：不锈钢; 异常保护：电压、电流异常时，断电保护。	套	41	14600.00	598600.00
2.	电热器		电热器功率：2KW/根，6根; 控制柜：一体式自动控制; 电热器控制方式：分段步进式启动，避免同时启动				
							598600.00

单位：元（人民币）

		冲击电网。			
		3. 无线远程压力采集终端 供电方式：锂电池供电，电池容量 19Ah； 连接接口：M20*1.5MM； 内置工业时钟，自动校时。			
		4. 复合式电气火灾探测器 设备采用一体化结构设计，同时具备监测剩余电流（漏 电）、电流、温度、电压、故障电弧、功率多重功能。			
总计 (元)		大写：伍拾玖万捌仟陆佰元整 小写：598600.00元			



恩刘
印世

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

日期：2024年8月29日

19481B78

周口市远大太康锅炉有限公司

购销合同

甲方(需方):

乙方(供方):

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,达成以下协议内容:

一、需方向供方采购下列货物(数量、规格、单价、总价)

名称	规格	数量	单位	单价(元)	合计
热水炉	KS-250-12D	41	套	14600.00	598600.00
合计(大写):伍拾玖万捌仟陆佰元整					598600.00

二、质量要求、技术标准: 供方所提供的设备应符合拟定的协议和供

方提供的报价单等资料的质量标准,同时应符合国家对该设备其他强制

性标准和行业通用标准,并提供相应的质量检测合格证明。供方保证对其

所销售的设备拥有合法的所有权及合法的知识产权。

三、交(提)货地点、方式: 乙方提供运输车辆装车,货到地点后

吊卸由乙方负责。

四、交(提)货时间: 合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕,

并具备验收条件。

五、运输方式及费用负担: 由乙方负责运输,乙方承担相关运输费用,


保证货物安全到达指定地点。

认真负责

规范高效

用户满意

持续提高



六、结算方式：货款应当汇入供方帐户。如用现金支付，须存入供方银联卡。

七、付款方式：合同签订后，支付合同价款的50%作为预付款（成交供应商须向采购人提供预付款保函），供货安装调试完毕并经验收合格后7日内一次性付清合同剩余价款。

八、保修方式：

1. 质保承诺：锅炉主机一年保修，锅炉所配仪表、阀门及辅机配件一年内因质量原因损坏免费维修。

2. 自设备安装、调试结束，保修期内乙方必须接到甲方故障通知后2小时内提出相应解决方案，如甲方不能自行解决，乙方必须在24小时内派人到达甲方现场进行处理。如属甲方使用不当造成损坏，设备材料成本费用及人工费有由甲方承担。

3. 保修期内，如需方使用不当造成的损坏，供方负责提供维修方案，设备材料成本费用及人工费由需方承担。

4. 保修期后，乙方应维持保修期内的服务承诺。对设备的维修收取所更换配件的成本费。

九、解决合同争议的方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成依法向供方人民法院起诉。

认真负责

规范高效

用户满意

持续提高



周口市远大康锅炉有限公司

十、在安装期间出现一切安全事故，全部有乙方承担，甲方不承担任
何责任。

十一、本合同一式肆份，供需双方各执贰份，具有同等法律效力，双
方盖章（签字）后生效。

甲方	乙方
单位名称（盖章）：税号：	单位名称（盖章）：
法人代表：	法人代表：
委托代理人：	委托代理人：
地址：浚县八一路中段路东	电话：
电话：03925523153	账号：3742 3001 2000 0018 8
账号：252011841765	开户行：河南太康农村商业银行股
开户行：中国银行浚县支行	份有限公司毛庄支行
合同签订时间：2024.9.1	合同签订时间：2024.9.1



录

为了更好的使用本产品，希望您能仔细阅读本产品说明书。

- 一、质量证明书
- 二、产品说明
- 三、控制器说明书

出厂合格证

产品名称：电加热水锅炉


产品型号：LK250-12D

产品编号：C2409-11

制造日期：2024.10

最高使用压力：0 MPa

本产品经过质量检验合格，符合国家标准及设计图纸、工艺文
件的要求，准予出厂。

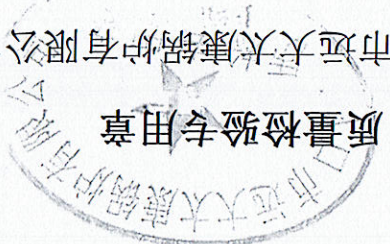

周口市远大太康锅炉有限公司

2024年10月14日

水压试验报告

产品型号	LK250-12D	产品编号	C2409-11
试验压力	0.2 MPa	保压时间	20 min
环境温度	19℃	介质温度	17℃
依据标准	NB / T10941-2022 第 10.3 条		
试验记录	1、试验元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾。 2、水压试验后未发现残余变形。		
结论	合格	日期	2024.9.25

